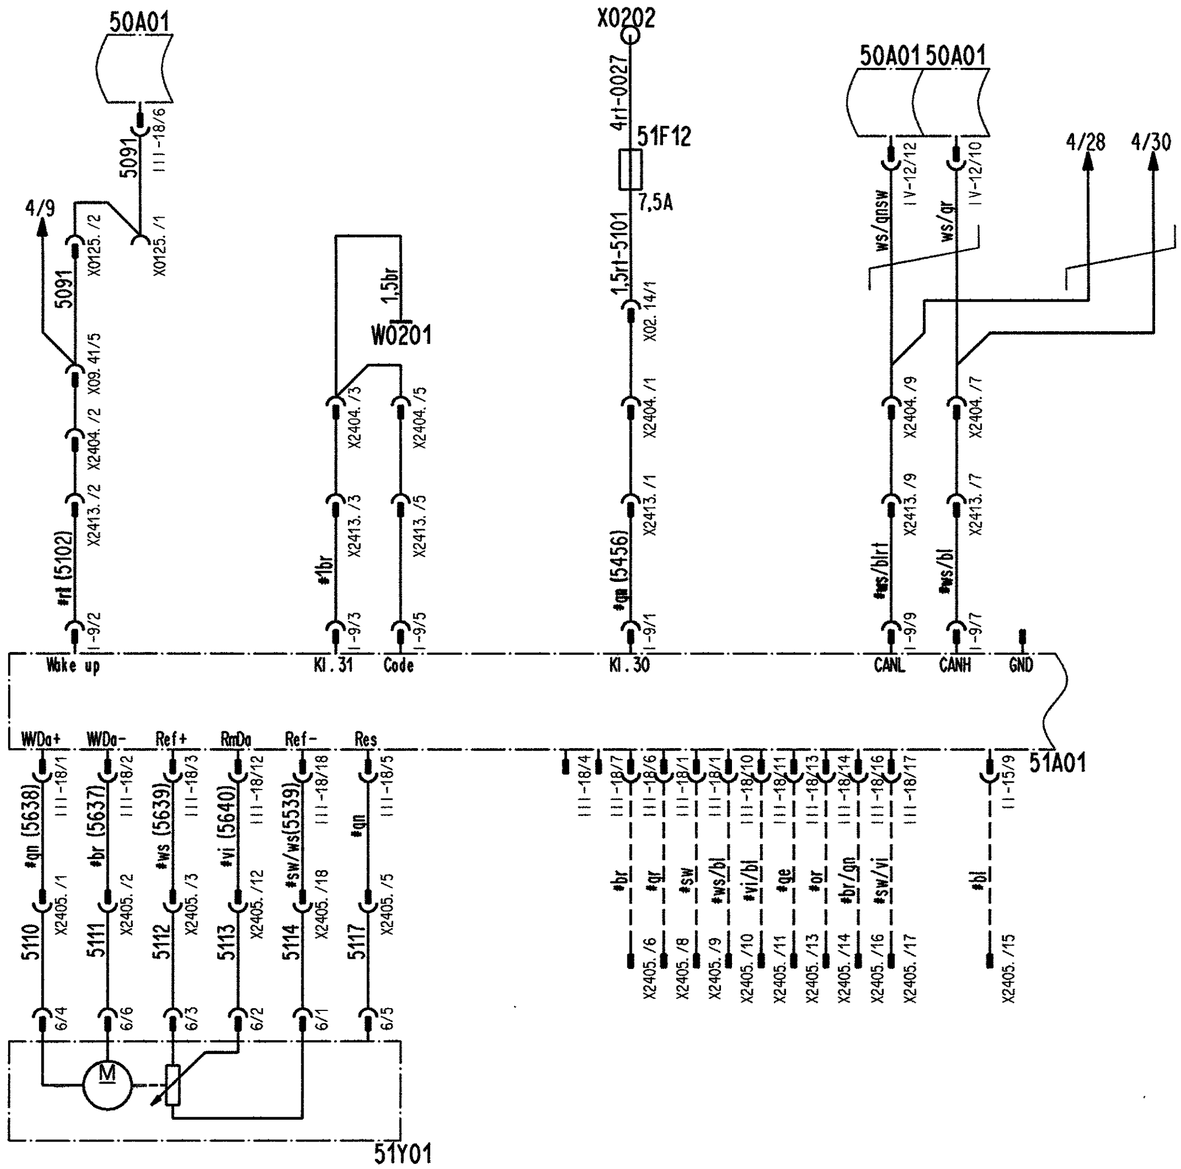

50A01	10..35	Steuergeraet Bedienteil Heizung Lueftung Kuehlung H
51A01	39	Steuergeraet Heizung Lueftung Kuehlung HLK Dachanla
51F12	26	Sicherung 1 Steuergeraet Heizung Lueftung Kuehlung
W0201	19	Masse 1 Hauptschalttafel
X0125	10,12	Steckverbinder Bedienteil HKL - 2
X02.14	27	Steckverbinder Hauptschalttafel (E-Fach)
X0202	26	Verteiler Hauptschalttafel Kl. 30/2
X09.41	10	Steckverbinder Dach(quer)kanal
X2404	10..37	Steckverbinder Steuergeraet HLK Dach (9-pol.)
X2405	9..38	Steckverbinder Steuergeraet HLK Dach (18-pol.)
X2413	10..37	Steckverbinder Steuergeraet HLK Dach (Adapter)
51Y01	19	Ventil 1 Dachanlage

BEMERKUNGEN :

Alle Leitungen ohne Querschnittangaben haben A = 0.75mm²
Alle Leitungen ohne Farbangaben sind ws
Darstellung generell stromlos bzw. drucklos
------- Variante / # Systemlieferant
⊛ Darstellung der Steckverbindung Gelenk nur bei Gelenkfahrzeugen relevant

2/27 — Blatt / Stromfad

Querverweis zur Elektronik: Kl.15 — Pinname, Pin, Pinanzahl, Steckername — IV-18/15

Querverweis zur FPS: LI — IV-18/15

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federf. Konstruktion. / Any alterations are subject to the approval of the design department

Aenderungsbeschreibung / revision text	CAD	ZGS	Auftrags-Nr./ order no.	Bearb. / auth. Datum / date	Pruef./ check. Datum/ date	Norm / stand. Datum/ date

Format	Sprache/lang.	EK/el.-code	CAD	ZGS	ED-KB
A2	deutsch	51		001	BZ/028

Auftrags-Nr./ order no.: WAR 04722/05

Referenz-Nr./ reference no.:

	Datum / date	Name
Bearb./ auth.	2005-11-30	Mahler
Pruef./ check.	siehe	KEM
Norm / stand.	siehe	KEM
Freig./ rel.	siehe	KEM

©EvoBus
Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachtet!
Refer to protection notice DIN ISO 16016!

Benennung / title: Stromlaufplan

Dachanlage (mit Klima) GN/KONVEKTA

System: CADDS REV 5.3

EvoBus

Federf.Abt./resp.dept. E/EE

Sach-Nr./ basic number: A 323 821 85 68

Blatt/sheet: 1